1 Absperrarmatur (Kugelhahn/Ventil)
2 Schmutzfänger
3 Thermometer
4 Manometer
5 Motorventil - Vorlauftemperaturregelung
- Rücklauftemperaturregelung
- Volumenstrombegrenzer
6 Wärmetauscher - Fernwärme Heizung / Heizung Hausanlage
7 Wärmetauscher - Fernwärme Warmwasserbereitung / Speicherladesystem (optional)
8 Rücklauffühler
9 Wärmezähler (Eigentum FVU)
10 Entleerungsventil
11 Außenfühler

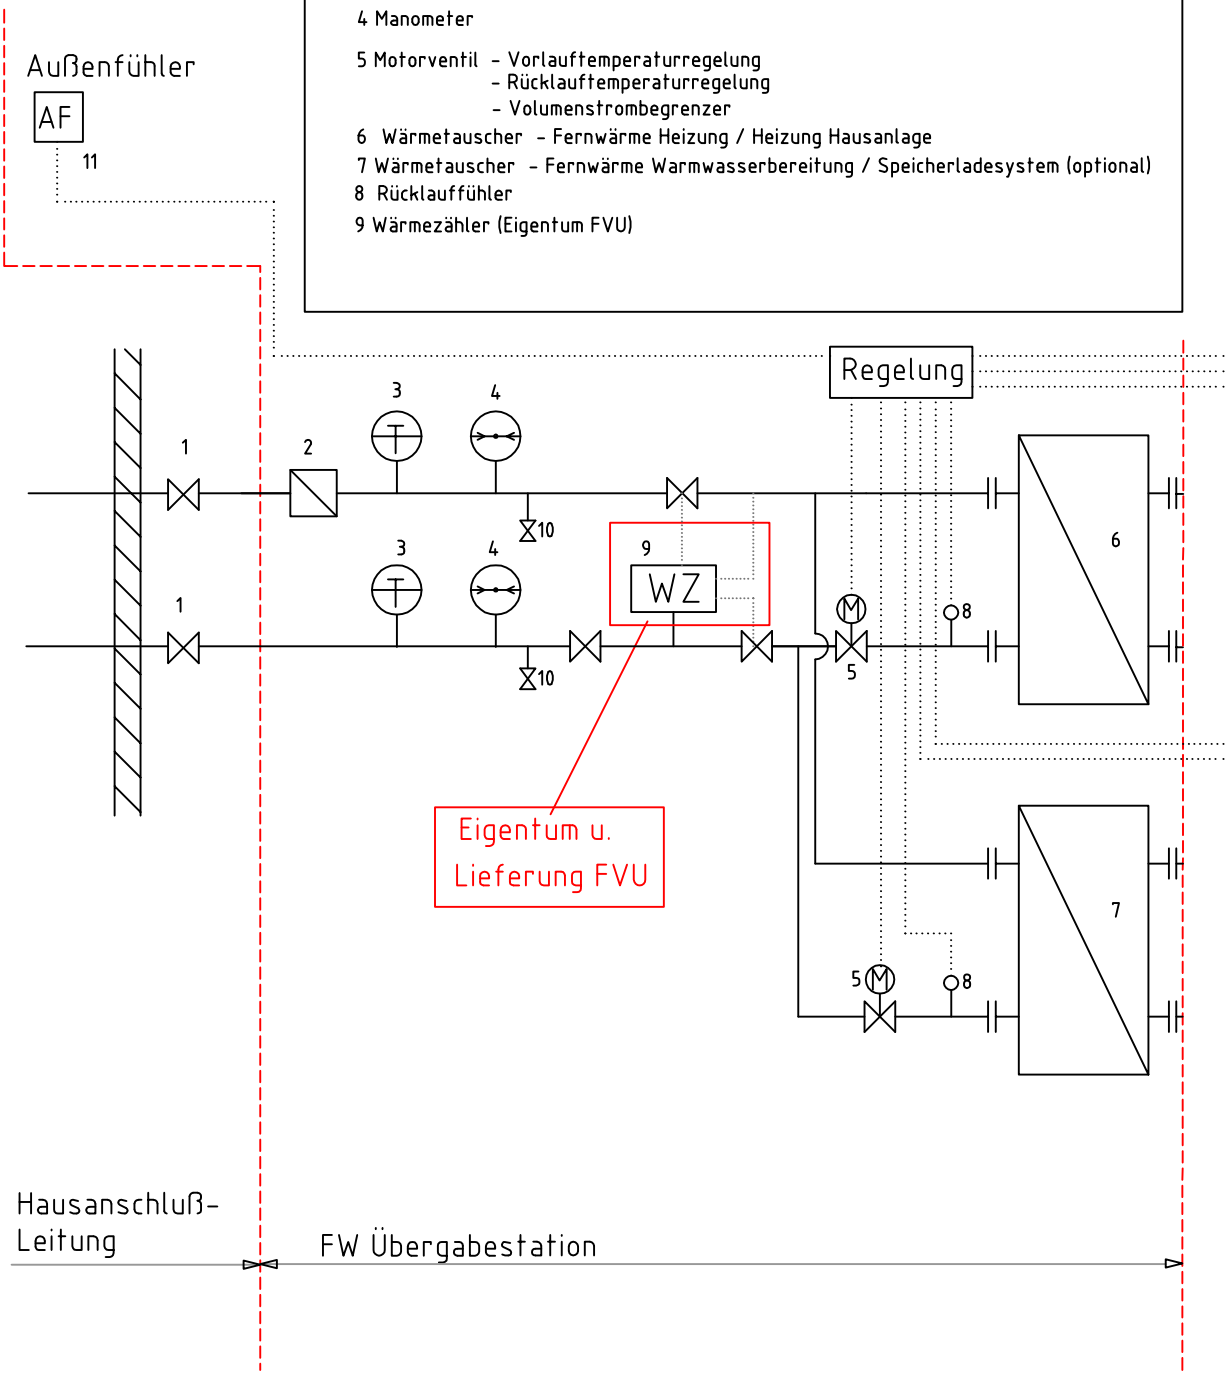

EnergieSüdwest
Projektentwicklung

	Datum	Name
gez.	21.05.2012	Wittmer
gepr.		Lentz

ACAD/Lant/2012/Anlage 2

Anlage 2
Betriebskonzept
Anschlußschema Vertragsgebiet